

איך לסמן חניות נכים



נגישות ישראל
www.aisrael.org

נגישות ישראל
חניה שמורה



נגישות ישראל
www.aisrael.org

הערה חשובה - המדריך מעודכן למאי 2024, אין להשתמש בגרסאות ישנות של מדריך זה.



© כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל (ע"ר) ט.ל.ח



נגישות ישראל
www.aisrael.org

תוכן עניינים



- החוק
- כמויות חניות לסימון
- סימון ותמרור חניות נכים
- רישום חניות נכים ברשות המקומית
- תמונות
- שרטוטים

הערה - המדריך מתמקד במקומות ציבור ולא
בחניה פרטית ליד הבית או מקום עבודה





נגישות ישראל
www.aisrael.org

חוק חניה לנכים

חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993

החוק מגדיר:

- מי זכאי לתו חניית נכים
- היכן מותר להחנות
- עונשין
- פטור מתשלום בעד חניה במקום ציבורי





גישות ישראל
www.aisrael.org

כמות חניות הנכים לסימון

סימון כמות חניות הנכים מוגדר בתקנות:

• **למבנה ציבורי חדש -**

• מבנה שקיבל היתר לאחר ה- 1 באוגוסט 2009.
(ראה תקנות התכנון והבניה (תיקון מס' 5), תשס"ט 2009, חלק ח'1, פרק א', סימן ז')

• **למבנה ציבורי קיים**

• מבנה שקיבל היתר לפני ה- 1 באוגוסט 2009.
(ראה תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים, תשע"ב-2011, על פי התוספת הראשונה - סימן ב' הגעה לבניין, סעיף 2 חניה).





כמות חניות - מבנה חדש

מספר מזערי של מקומות חניה נגישים			מספר מקומות חניה הנדרשים	
לרכב גבוה www.aisrael.org	לרכב רגיל	סה"כ		
1	--	1	10-4	
1	1	2	25-11	
1	2	3	50 - 26	
1	2	3	75 - 51	
2	2	4	100 - 76	
2	3	5	150 - 101	
2	4	6	200 - 151	
3	4	7	300 - 201	
3	5	8	400 - 301	
3	6	9	500- 401	
מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה יוקצה לכל 6 או חלק מ-6 מקומות חניה נגישים נוספים			9 + 2% מכלל מקומות החניה מעל 500	1000-501
			19 + 1% מכלל מקומות החניה מעל 1000	יותר מ-1000

כמות חניות מבנה קיים

מקומות חניה נגישים לרכב גבוה (טור 4)	מקומות חניה נגישים לרכב רגיל (טור 3)	סך כל מספר מקומות החניה הנגישים (טור 2)	סך כל מספר מקומות חניה קיימים
1	--	1	4 עד 10
1	1	2	11 עד 25
1	2	3	26 עד 75
2	2	4	76 עד 100
2	3	5	101 עד 150
2	4	6	151 עד 200
3	4	7	201 עד 300
3	5	8	301 עד 400
3	6	9	401 עד 500
3+מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה מוקצה. מכל 6 או מכל חלק מ- 6 מקומות החניה הנגישים הנוספים מעבר ל-9 מקומות החניה הנזכרים בטור 2	ההפרש בין האמור בטור 2 לטור 4	9 + 2% מסך כל מקומות החניה מעל 500	501 עד 1000
5 + מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה מוקצה. מכל 6 או מכל חלק מ- 6 מקומות החניה הנגישים הנוספים מעבר ל-19 מקומות החניה הנזכרים בטור 2	ההפרש בין האמור בטור 2 לטור 4	19 + 1% מסך כל מקומות החניה מעל 1000	יותר מ- 1000



גישות ישראל
www.aisrael.org

סימון ותמרור

אופן סימון חניות נכים

- על פי התקן הישראלי - ת"י 1918 חלק 2 (גרסא 2012 והחדש גרסא 2023) סעיף 2.7 – [לחץ כאן](#)

אופן תמרור והצבתו

- על פי תקנות והנחיות להצבת תמרורים - 2022 (מעודכן ל 18.6.2023) של משרד התחבורה – [לחץ כאן](#)
- הנחיות המפקח הארצי על תעבורה לעניין תמרור 439 לחניית נכה לרכב עם מעלון או מתקן הרמה.





גישות ישראל
www.aisrael.org

אופן סימון חניות נכים

• כמות

- לפי הטבלאות (שקפים 3-6)

• מידות גובה

- למקום חניה של רכיב רגיל – 220 ס"מ לפחות;
- למקום חניה של רכב גבוה – 245 ס"מ לפחות.

• מידות רוחב / אורך

- רכב רגיל – רוחב 250 ס"מ / אורך 500 ס"מ
- רכב גבוה – רוחב 250 ס"מ / אורך 600 ס"מ
- **רוחב מעבר (מסומן כמעטפה) לצד החניה:**
 - לצד רכב רגיל – רוחב 140 ס"מ מינ'
 - רכב גבוה – רוחב 240 ס"מ





גישות ישראל
www.aisrael.org

אופן סימון מעבר חניות נכים

- הקפידו על סימון מעברים לכיסא גלגלים לצד חניות הנכים כמוגדר בתקן הישראלי "בצורת מעטפה / X בצבע לבן" (אין לסמן קווים אלכסוניים)
- סימון מעטפה (תמרור 820) – הינו מהווה תמרור האוסר על חניה ומאפשר אכיפה.
- כל חניה בודדת או כל שתי חניות חייבות שתהיה להם "מעטפה / סימן X למעבר כיסא גלגלים בהתאם לסוג החניה – רכב רגיל או גבוה.





גישות ישראל
www.aisrael.org

התקנת עמוד חוסם

- **הקפידו להתקין עמוד חוסם במרווח "מעטפה"**
 - בין חניות הנכים – באופן הבא:**
 - **עמוד חוסם בחניה לרכב גבוה –**
יותקן במרחק של 500-520 ס"מ מאבן השפה – במרכז המעבר המשותף.
 - **עמוד חוסם בחניה לרכב רגיל –**
יותקן במרחק של 400-420 ס"מ מאבן השפה – באמצע – 110 ס"מ מצד ימין כאשר הפנים למדרכה.







גישות ישראל
www.aisrael.org

מתקן למניעת חניה במעבר

מיקום עמוד למניעת חניה – בחניה לרכב רגיל

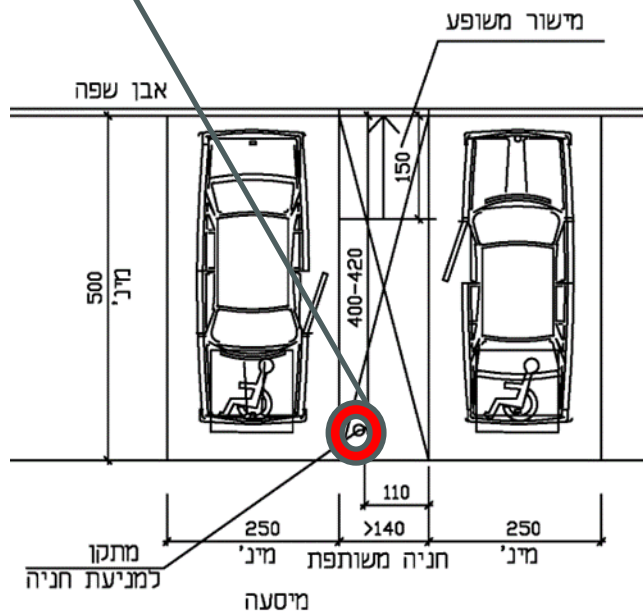

מיקום עמוד למניעת חניה – בחניה לרכב גבוה

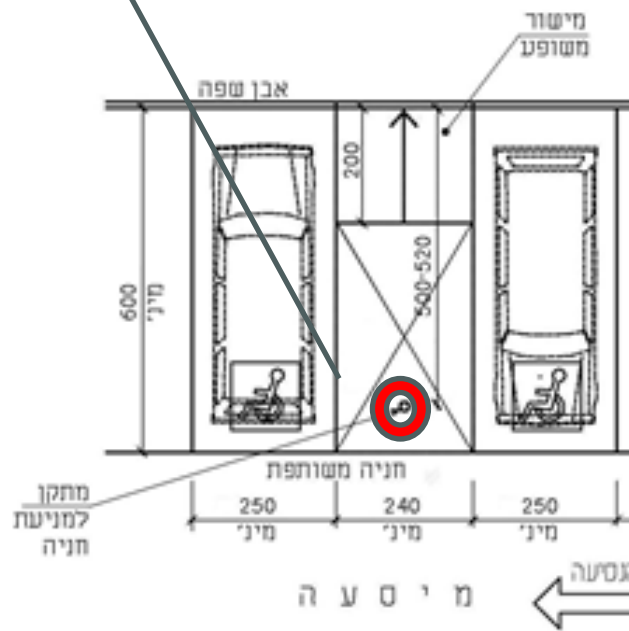




נגישות ישראל
www.aisrael.org

תמרורי חניות נכה

שם התמרור: 437 – תמרור לרכב נכה

- **יעוד:** חנייה בלעדית לרכב של נכה הנושא תג נכה מקורי תקף, בעת שהרכב משמש את הנכה שלו ניתן התג.
- **גודל:** 50 ס"מ X 50 ס"מ

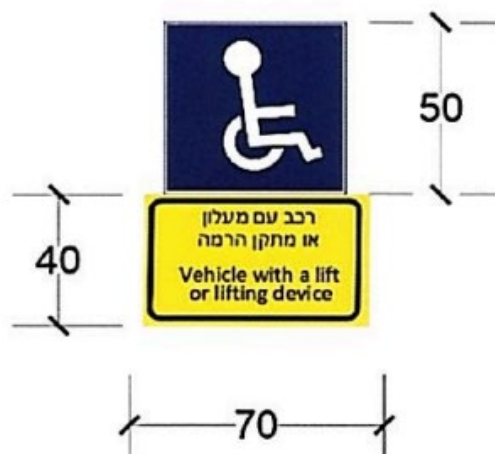

שם התמרור: 439 – תמרור למסר מחייב


- **יעוד:** תמרור למסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור 437 – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.
- **גודל:** רוחב 50 ס"מ,
- **צבע:** צהוב
- **צורה:** מלבני לרוחב





גישות ישראל
www.aisrael.org

תמרור 439 + 437

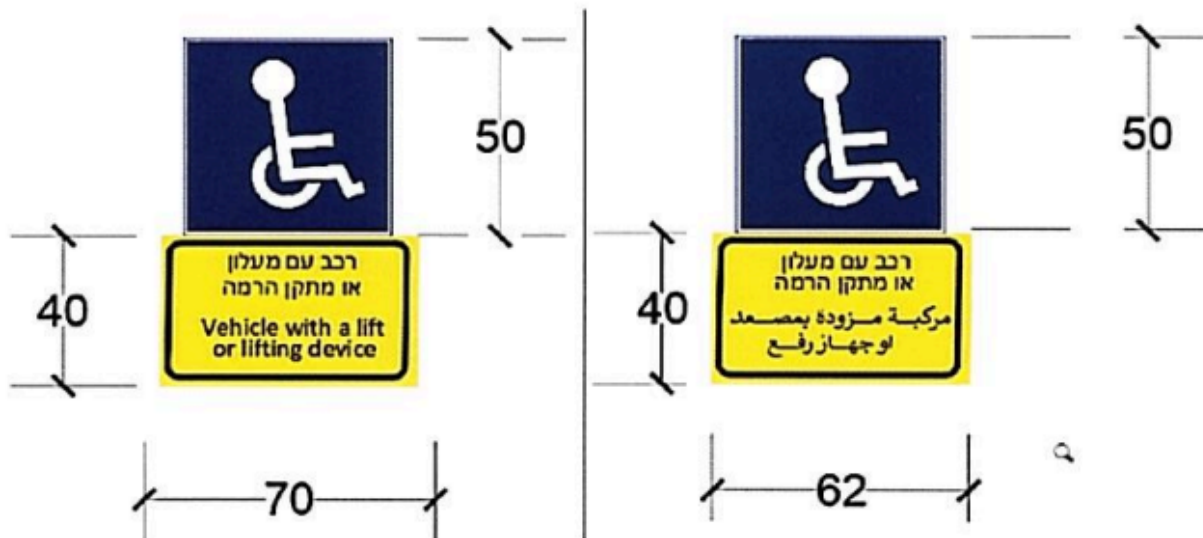

גובה אות בשני המקרים = 4 ס"מ
עברית + תרגום לערבית
עברית + תרגום לאנגלית

קביעת מקומות חניה לרכב של נכה עם מעלון או מתקן הרמה.





גישות ישראל
www.aisrael.org

תמרור חניה בודדת - 437

שם התמרור: 437

- **יעוד:** חנייה בלעדית לרכב של נכה הנושא תג נכה מקורי תקף, בעת שהרכב משמש את הנכה שלו ניתן התג.
- **גודל:** 50 ס"מ X 50 ס"מ

מיקום התמרור – חניה בודדת:

- בחניה המקבילה למדרכה – התמרור ממקום לפני הפינה הימנית הקרובה של החניה ו- 30 ס"מ מקצה המדרכה.
- בחניה אלכסונית או בניצב למדרכה – התמרור ממקום בחזית החניה – באמצע ו- 30 ס"מ מקצה המדרכה.

סימני אזהרה:

- העמוד של התמרור יסומן בסימון אזהרה בגובה של 150 ס"מ מפני הדרך בצורת פס זוהר ברוחב 15 ס"מ ובניגוד חזותי לגון העמוד.
ת"י 1918, חלק 1, 2.9.3.5





גישות ישראל
www.aisrael.org

תמרור מקבץ חניות

שם התמרור: 437 + 439

• תמרור כחול כיסא גלגלים (437) ומתחתיו תמרור צהוב (439)

מיקום התמרור – בחניה במקביל למדרכה

- התמרור ממוקם לפני הפינה הימנית הקרובה של החניה הראשונה ו- 30 ס"מ מקצה המדרכה.
- בשלט 439 – מספר מקומות חניית נכים (עברית אנגלית וערבית)
- מומלץ ביותר – שלט ניפרד לכל חניה.

מיקום התמרור – בחניה אלכסונית / בניצב למדרכה

- התמרור ממוקם לפני הפינה הימנית הקרובה של החניה הראשונה.
- בשלט 439 – מספר מקומות חניית נכים (עברית אנגלית וערבית) וחץ לכיוון החניות.
- מומלץ ביותר – שלט ניפרד לכל חניה – מול אמצע החניה על הקיר / עמוד.





תמרור חניה לרכב גבוה – 437 + 439

שם התמרור: 437 + 439

- תמרור כחול כיסא גלגלים (437) ומתחתיו תמרור צהוב (439)

מיקום התמרור – בחניה במקביל למדרכה

- התמרור ממוקם לפני הפינה הימנית הקרובה של החניה הראשונה ו- 30 ס"מ מקצה המדרכה.
- בשלט 439 – "רכב עם מעלון או מתקן הרמה" + תרגום לאנגלית טו ערבית
- מומלץ ביותר – שלט ניפרד לכל חניה.

מיקום התמרור – בחניה אלכסונית / בניצב למדרכה

- התמרור ממוקם לפני הפינה הימנית הקרובה של החניה הראשונה.
- בשלט 439 – "רכב עם מעלון או מתקן הרמה" + תרגום לאנגלית טו ערבית
- מומלץ ביותר – שלט ניפרד לכל חניה – מול אמצע החניה על הקיר / עמוד.






מקום חניה ותמרור במקביל למדרכה

נגישות ישראל
www.aisrael.org

מיקום תמרור לפני חניות במקביל למדרכה

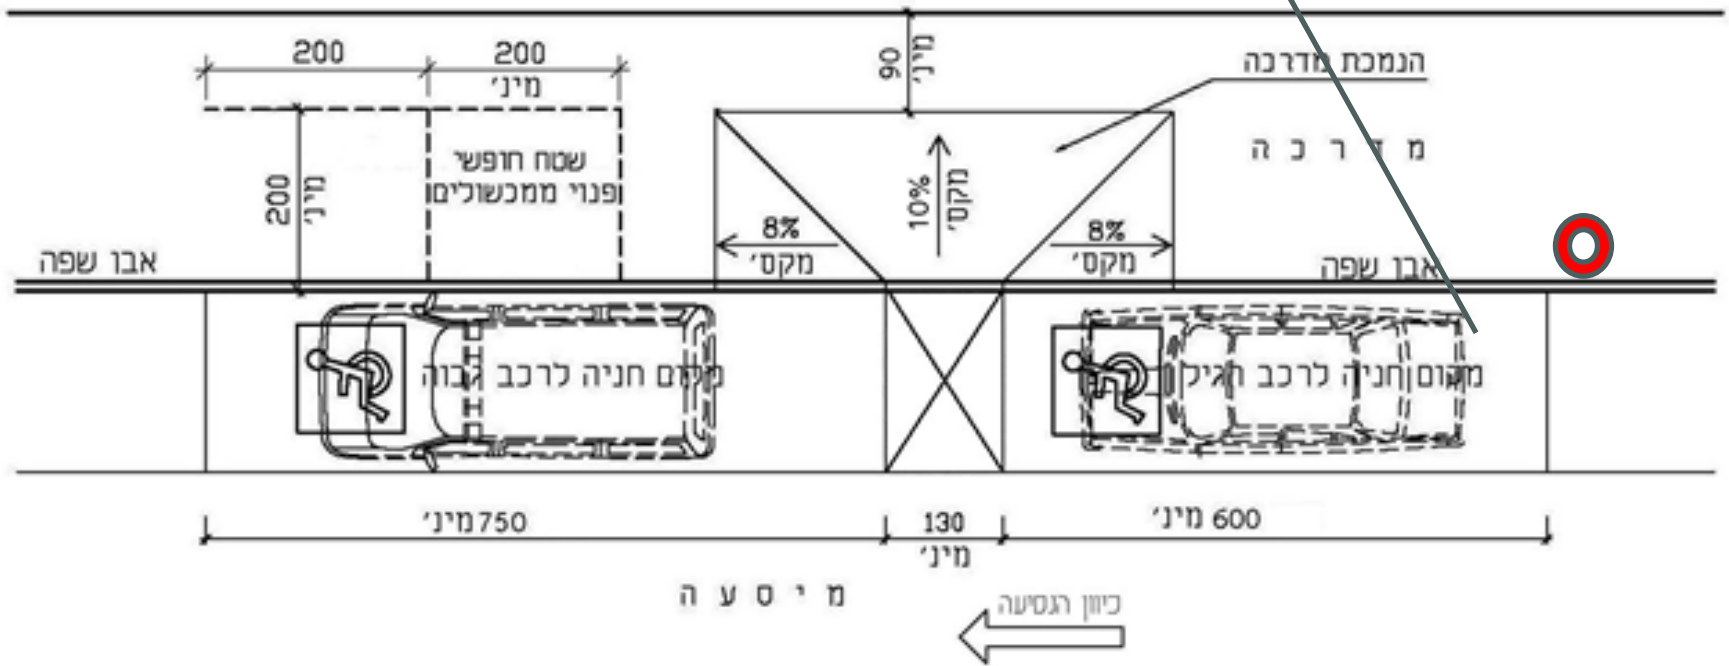




גישות ישראל
www.aisrael.org

סימון רצף גדול של חניות נכים

רצף חניות רכב רגיל

חניות ארוכות רכב גבוה

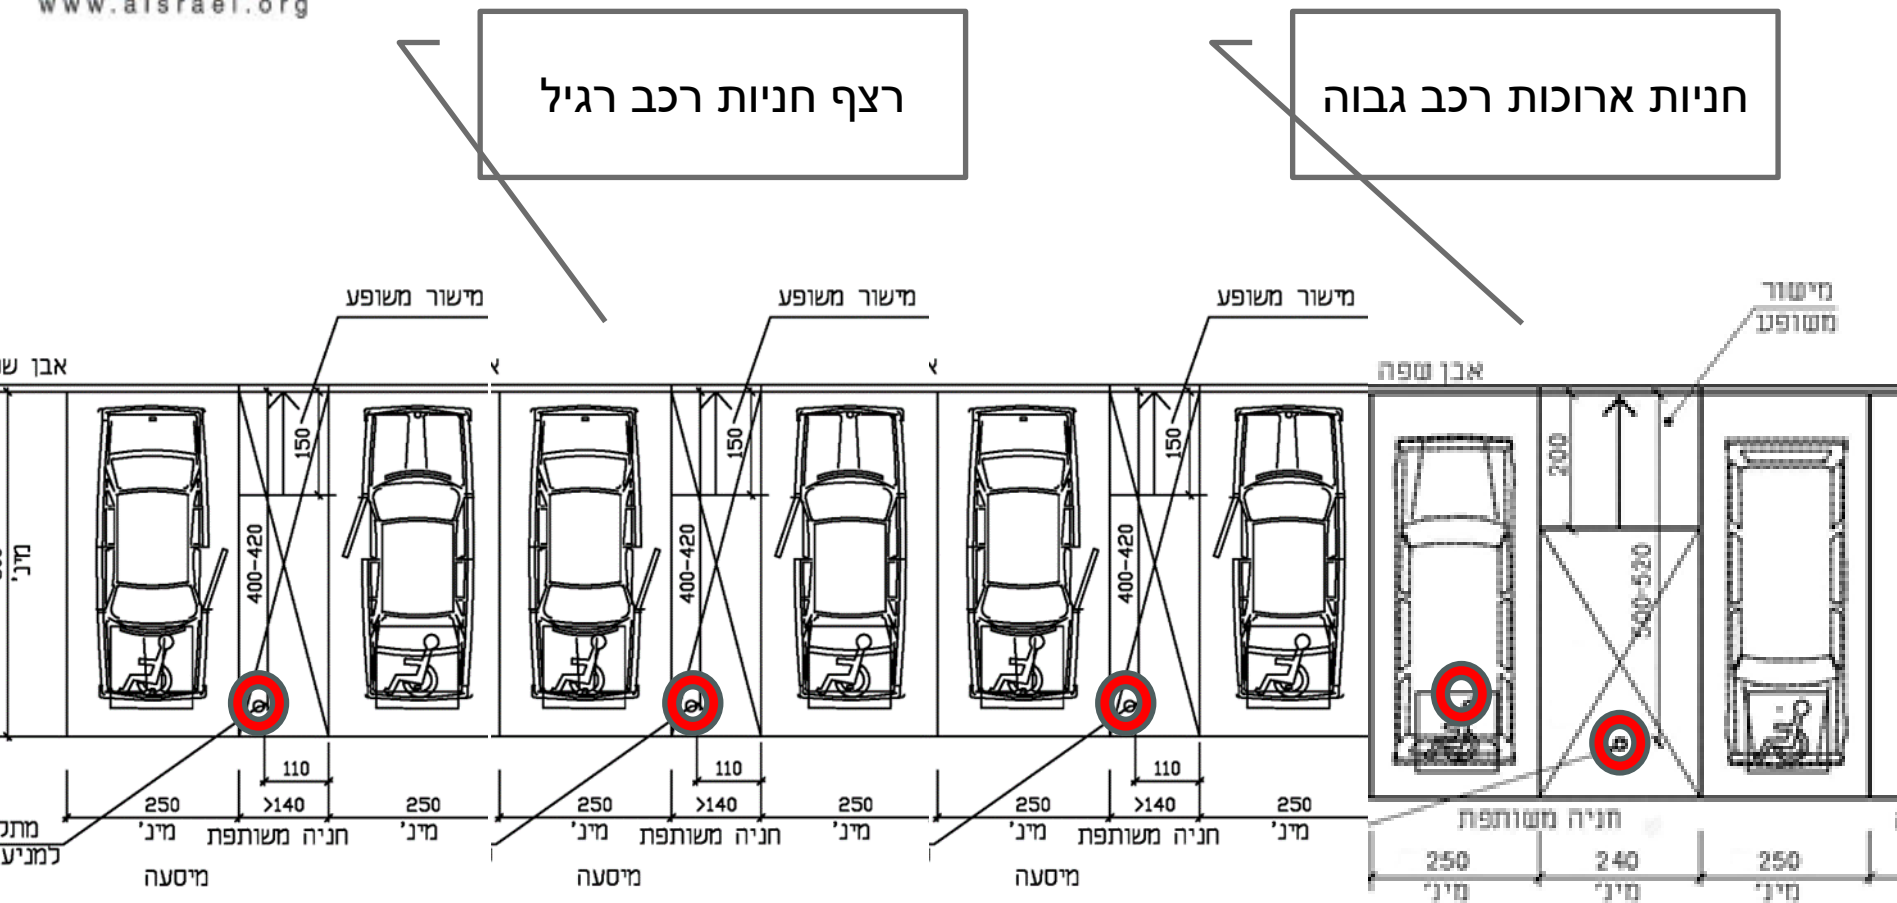


הנסיעה ← מ' ס' ע' ה



גישות ישראל
www.aisrael.org

שרטוט - חניה בניצב

חניות בניצב צמודות לרכב רגיל + רכב גבוה

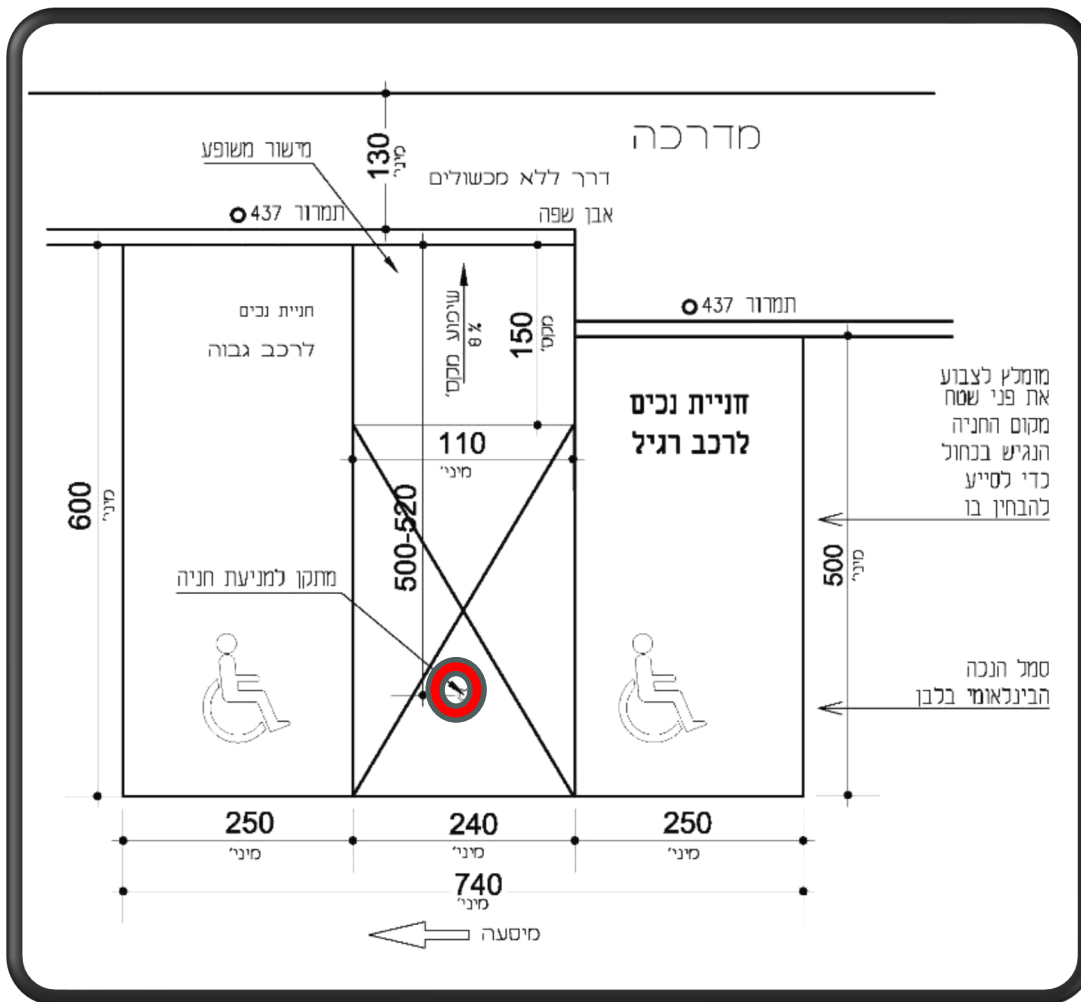



מותר לך
עדיין
להתחרט
לא נכה?
אל תחנה!



שרטוט – חניה בניצב מול קיר

נגישות ישראל
www.aisrael.org

2 חניות בניצב צמודות לרכב גבוה

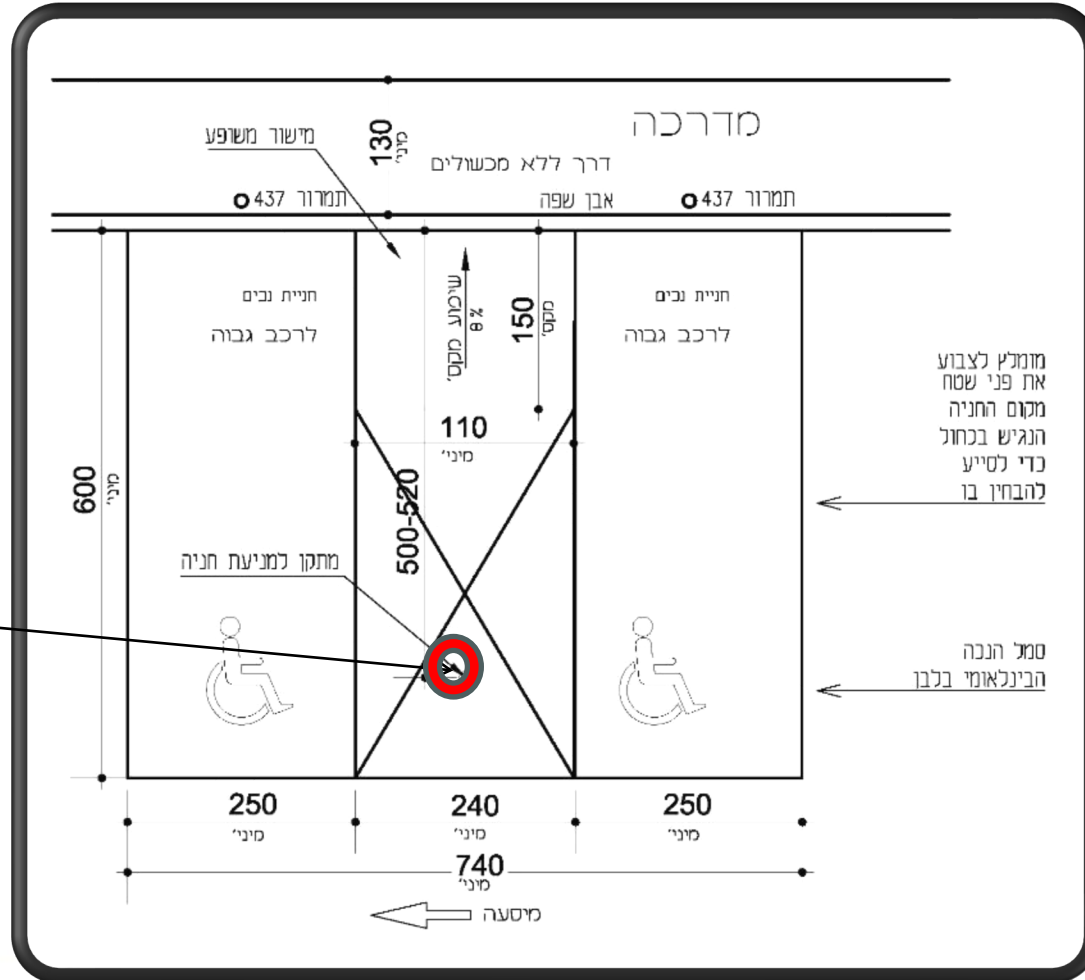



גישות ישראל
www.aisrael.org

דגשים חשובים!!!

• בבחירת מיקום וסימון חניית נכים – הקפידו על :

- קירבה ליעד
- מיקום ללא שיפועים
- למרות שזה לא חובה – מומלץ לצבוע את החניות בכחול.
- מומלץ להקפיד על תמרור חניה 437 לכל חניה!
- בחניה לרכב גבוה – להוסיף תמרור 439 "לרכב עם מעלון או מתקן הרמה"
- שהמדרכה הצמודה לחנייה תהיה ללא מכשולים (ללא ערוגות גינה, עמודים, מחסומי חנייה, מתקני אופניים, שילוט ועוד).
- שהמדרכה הצמודה לחנייה תהייה רחבה עם שטח תמרון על מנת לאפשר הורדת מעליות של כסאות גלגלים.
- עליה למדרכה נוחה ותיקנית בצמוד לחניה.
- דרכי גישה נוחים מהחניה ועד למבנים באזור.
- גובה מדרכה תיקני שיאפשר למעליות רצפה של וואנים לעלות על המדרכה.





נגישות ישראל
www.aisrael.org

בחניונים - דגשים חשובים!!!

- בכניסה לחניון להציב שלט המציין את מגבלת גובה החניון.
- בחניונים עם כניסה מבוקרת – מכשיר לכרטיס – שימו מכשירי כרטיסים בשני גבהים לרכב פרטי ומסחרי.
- בחניונים עם כניסה מבוקרת – הקפידו להזין מספרי רכב של נכים קבועים על מנת לפתוח את השער באופן אוטומטי.
- הקפידו לסמן חניות בכל הקומות בקרבת כל הכניסות למבואת המעליות. גם חניות בפורמט רכב גבוה וגם חניות בפורמט רכב רגיל.
- הקפידו על סימון מעברים בצורת מעטפה / X בצבע לבן - סימון 820 – אסורה חניה בתוך שטח המסומן.
- הקפידו להתקין עמוד חוסם במרווח בין חניות הנכים לפי התקן הישראלי.
- יש להימנע מסימון חניה בודדת ברוחב 350 ס"מ עדיף חניה בודדת עם מעבר 'מעטפה' לצידה.





נגישות ישראל
www.aisrael.org

רישום חניות נכים ברשות




- אנא הקפד לרשום ברשות המקומית את חניות הנכים הנמצאות בבניין הציבורי ו/או מקום חיוני אחר
- חשוב לזכור – חניה שאינה רשומה ברשות המקומית אינה תקפה באופן חוקי ולא יתאפשר למשטרה ו/או לפקחים לבצע אכיפה ולתת קנסות.





גישות ישראל
www.aisrael.org

סימון המשטח

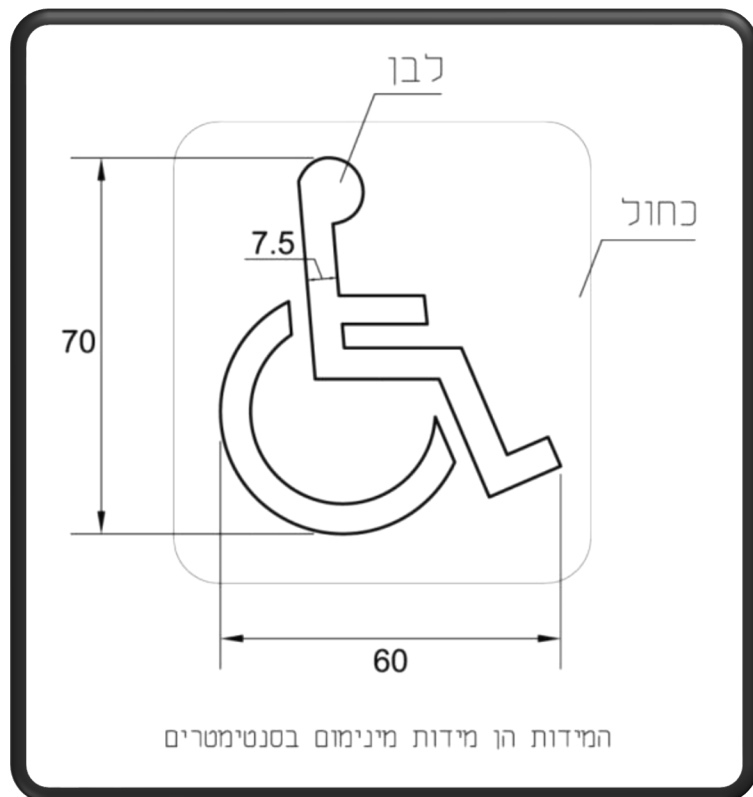

- סמל בינלאומי בלבן
- מומלץ לצבוע בצבע כחול - מק"ט 448047

עמנואל על גגות מנהלים כסרימנטים



80



גישות ישראל
www.aisrael.org


דוגמאות טובות





גישות ישראל
www.aisrael.org

דוגמאות טובות

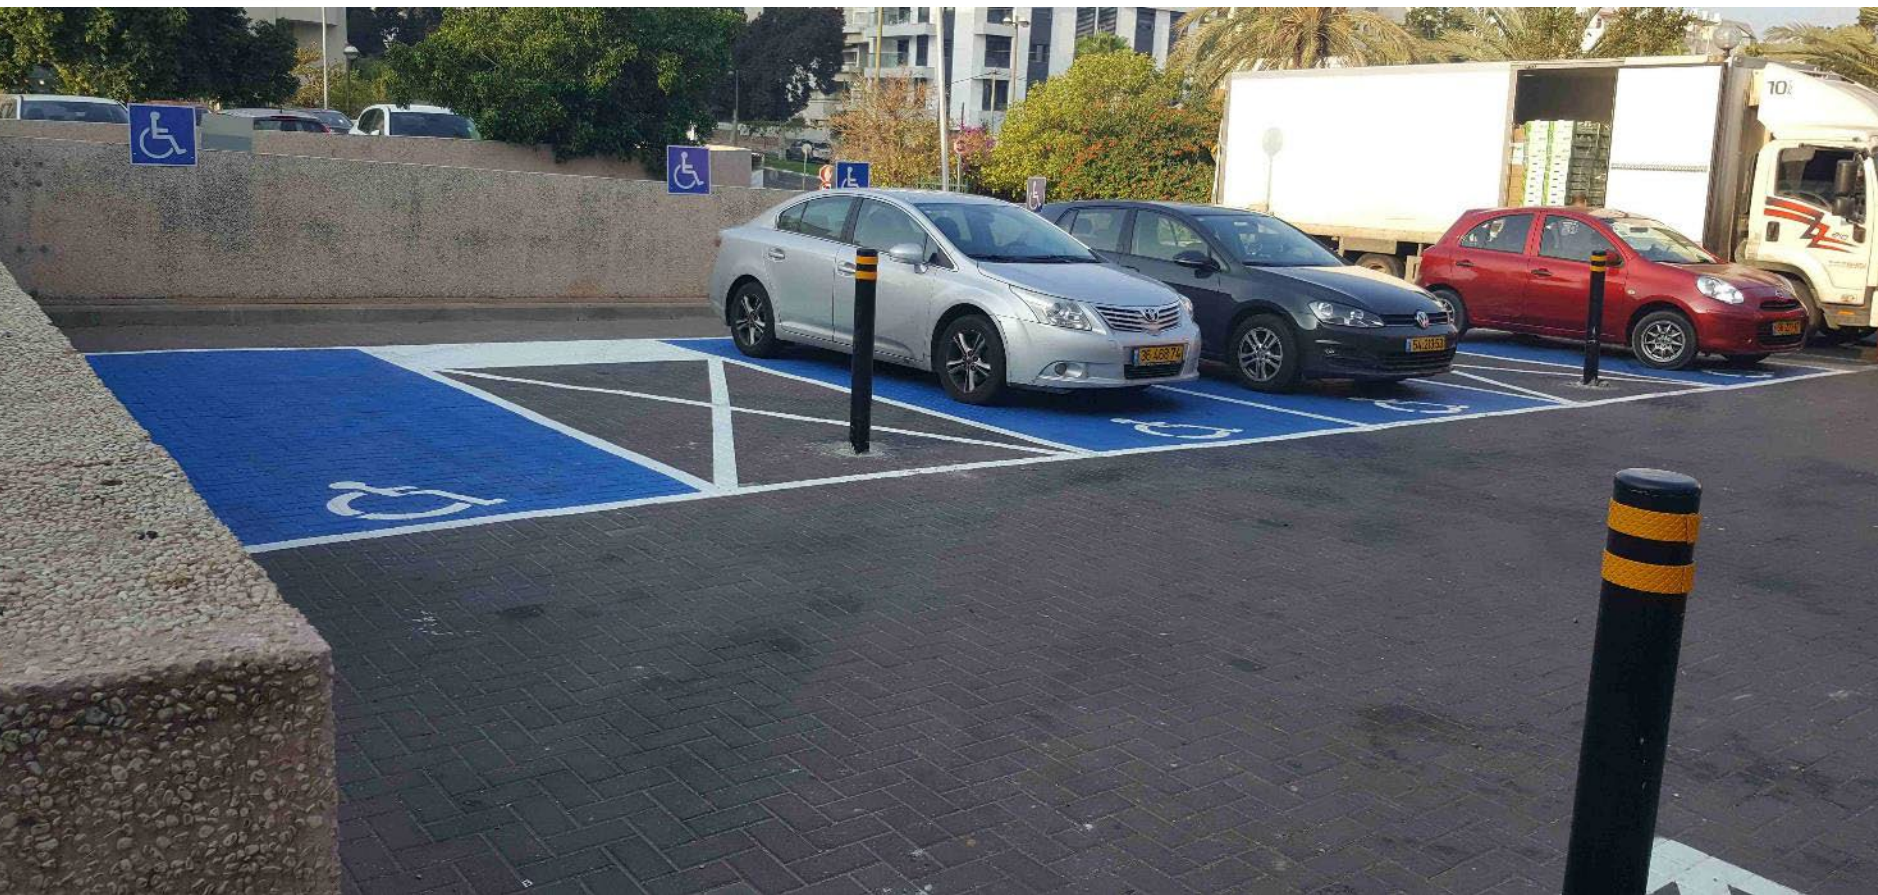



גישות ישראל
www.aisrael.org

דוגמאות טובות





גישות ישראל
www.aisrael.org

דוגמאות טובות





גישות ישראל
www.aisrael.org

מה לא בסדר בחניה זו?



- המעבר אמור להיות מסומן בצורת מעטפה
- אין מתקן חסימת מעבר
- אין עליה למדרכה מהמעבר.





נגישות ישראל
www.aisrael.org

מה לא בסדר בחניה זו?

- המעבר אמור להיות מסומן בצורת מעטפה
- אין מתקן חסימת מעבר





גישות ישראל
www.aisrael.org

דוגמא רעה!!



- מידות חניה לא לפי התקן
- אין מעבר ומתקן חסימת מעבר
- עליה למדרכה ממוקמת במקום לא טוב.
- תמרור חוסם את העלייה למדרכה





נגישות ישראל
www.aisrael.org

דוגמא רעה!!

- אין מקום על המדרכה לפתיחת דלתות ומעלית לרכב נכה.
- התמרור לא במקום נכון





איגוד אישור ישראל
www.aisrael.org

דוגמא רעה!!

- המדרכה אמורה להיות פנויה ממכשולים ומתקנים





חניה נגישה לטעינה חשמלית

נגישות ישראל
www.aisrael.org



למדריך לסימון חניות נכים לטעינה
חשמלית היכנס לאתר נגישות
ישראל





נגישות ישראל
www.aisrael.org

תמרורי הסברה

ניתן להזמין מעמותת נגישות ישראל





נגישות ישראל
www.aisrael.org

סוף

באדיבות עמותת נגישות ישראל www.aisrael.org

@כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2023

